



Ministério do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior



Programa de Verificação da Conformidade

Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio


(Serviço e Produto)

***Divisão de Fiscalização e Verificação da Conformidade
Diretoria da Qualidade***

Universo Amostral

Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio

Total: 1067

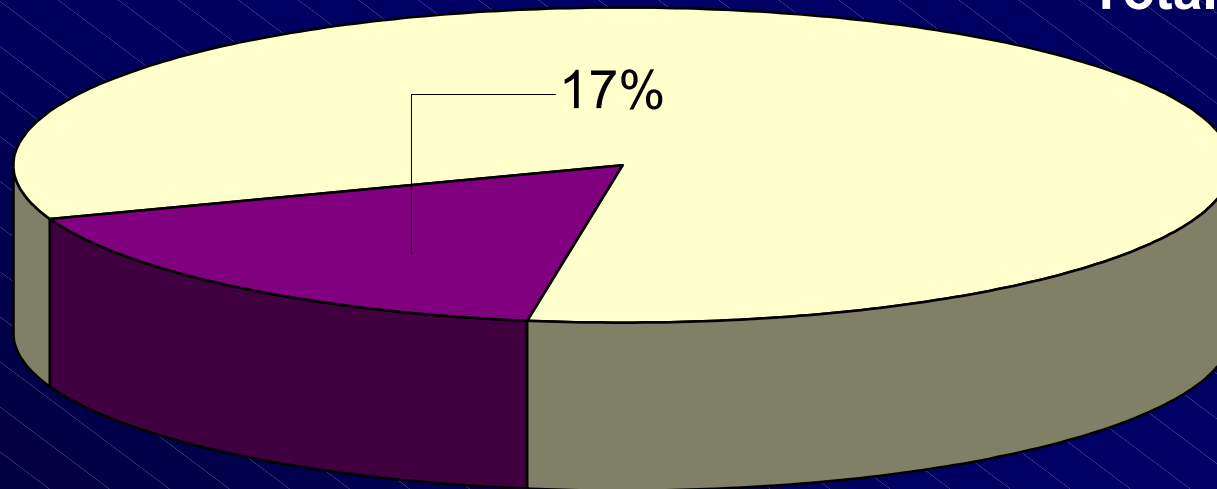


Amostragem: 219

Resultados

Grau de Conformidade nas Empresas de Manutenção de Extintores de Incêndio

Não-Conforme: 97%

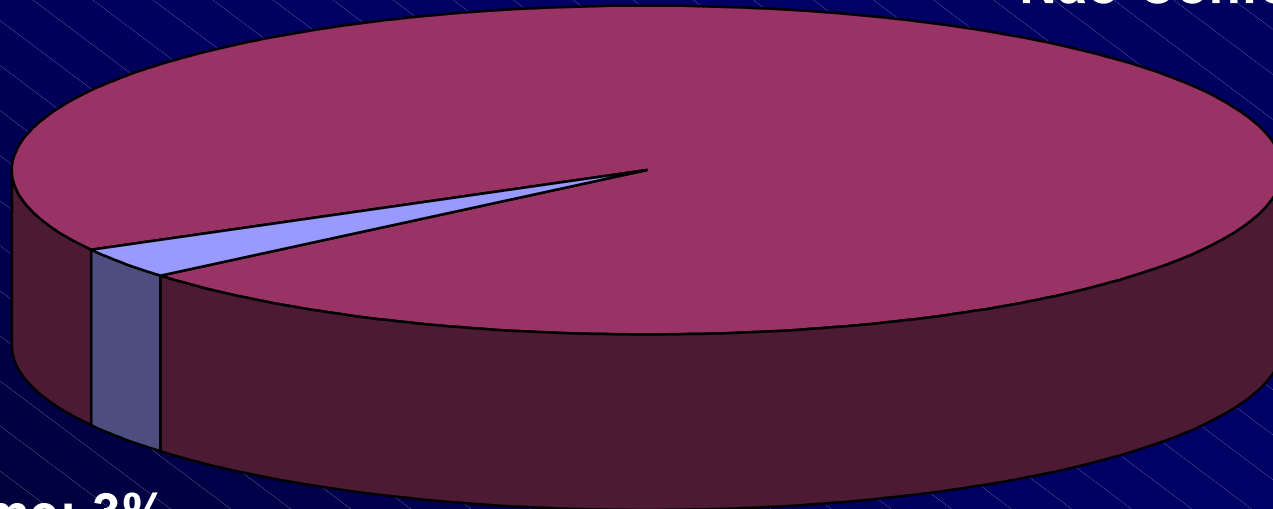


Conforme: 3%

Nota: Empresa não-conforme é aquela onde foi evidenciado, ao menos, um tipo de não-conformidade

Resultados

Tipos de Não-Conformidades Evidenciados

Gravíssima: 15%

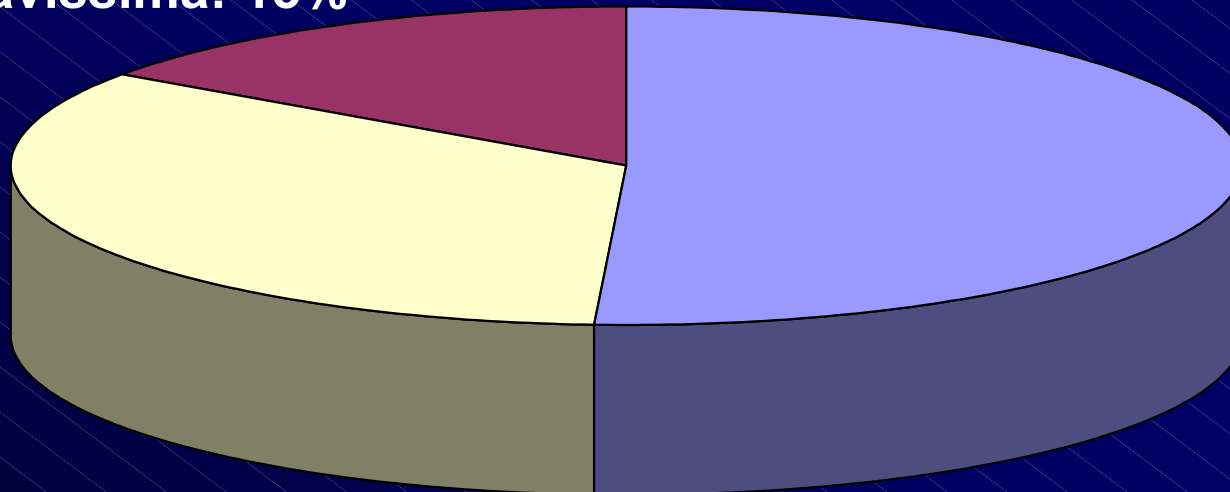


Leve: 51%

Grave: 34%

Resultados

Ensaio de Desempenho em Extintores de Incêndio


Total: 630

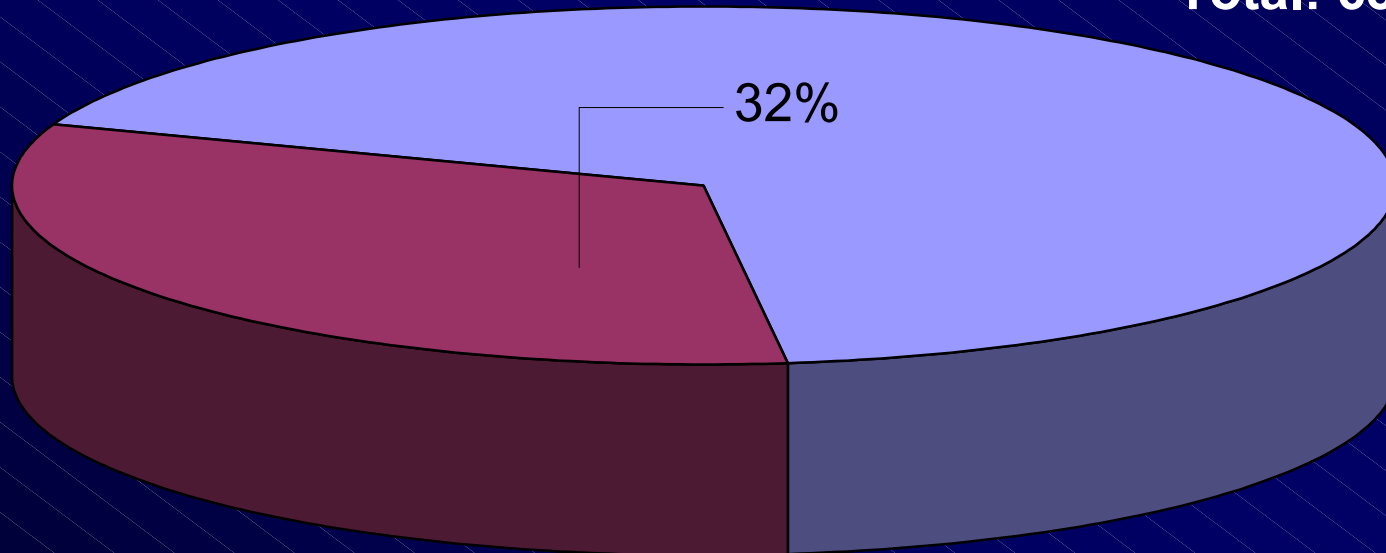

Reprovados: 201

Resultados

Tipos de Não-Conformidades Evidenciados nos Ensaios de Desempenho em Extintores de Incêndio

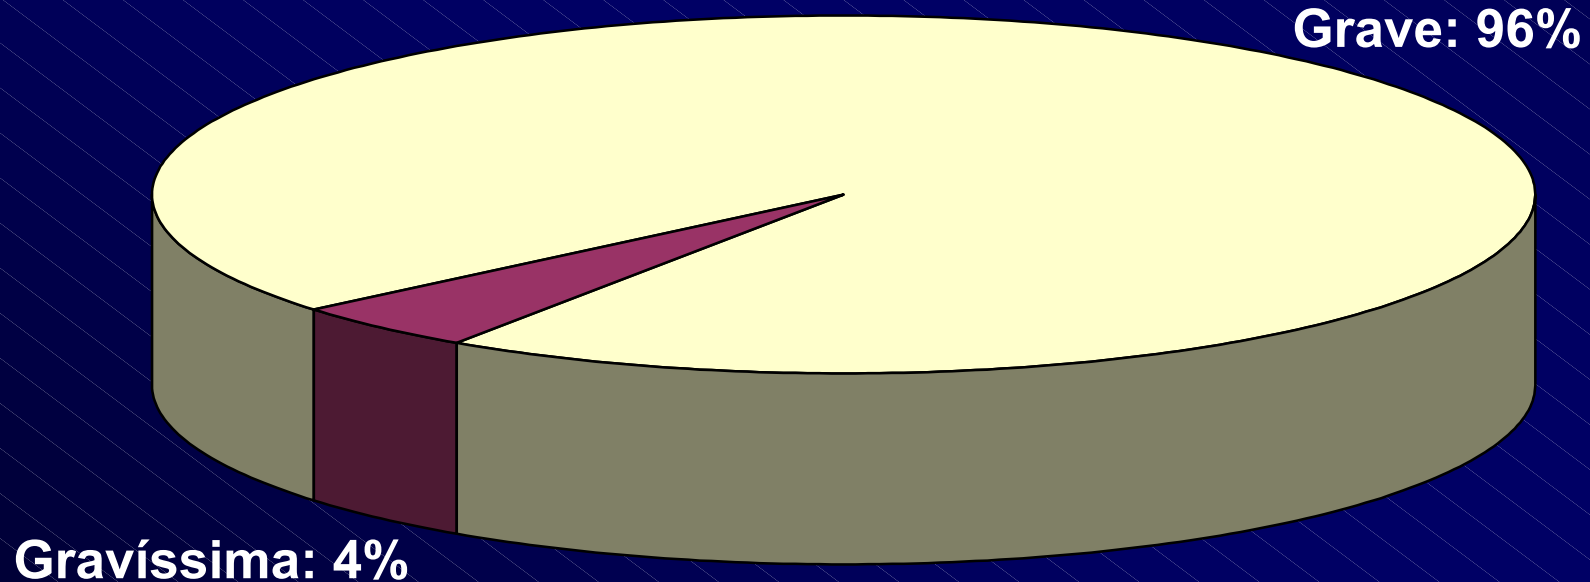

Nota: Não-conformidade gravíssima denota que, quando acionado, o extintor de incêndio não funcionou



Ações a serem Implementadas sugeridas pela DQUAL

- **Convocação de todos OCP's e estabelecimento do prazo de 90 (noventa) dias para eliminação das irregularidades nas empresas de manutenção;**
- **Após o prazo estabelecido: repetição da Verificação da Conformidade.**